


P.P.=+95,00 m n.p.m.

RZĘDNE TERENU	103,35	103,35	103,50
RZĘDNE DNA KANAŁU	102,00	102,20	
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU (z podsypką 20cm)	1,55	1,35	
SPADKI / DŁUGOŚCI		$L=4,0mb$ $5,0\%$	
ŚREDNICE / MATERIAŁ		Ø160 PVC-U	
ODLEGŁOŚCI	0,00	4,00	
OZNACZENIA			

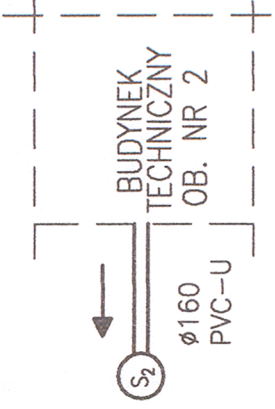

PROFIL PODŁUŻNY PRZEWODU
GRAWIT. ORAZ TŁOCZ. TECHNOLOGICZNEGO
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
DLA miejsc. Radomice, gm. Lipno
ODC. : S2-2
SKALA 1:100/200

PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDEX" Euzebiusz Czuryło 14-500 BRANIEWO PLAC JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2		NR RYS. 5
OBIEKT OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW DLA m.Radomice gm. Lipno		SKALA 1:100/200
RODZAJ PRACY P.B. PRZEWODÓW MIĘDZYOBIEKTOWYCH KANALIZACJI SANITARNEJ		DATA 09.2009
OPRACOWAŁ inż. IRENEUSZ CISZAK upr. nr 250/EL/79	PODPIS	
SPRAWDZIŁ inż. JERZY MAJEWSKI upr. nr 159/Lm/72	PODPIS	