
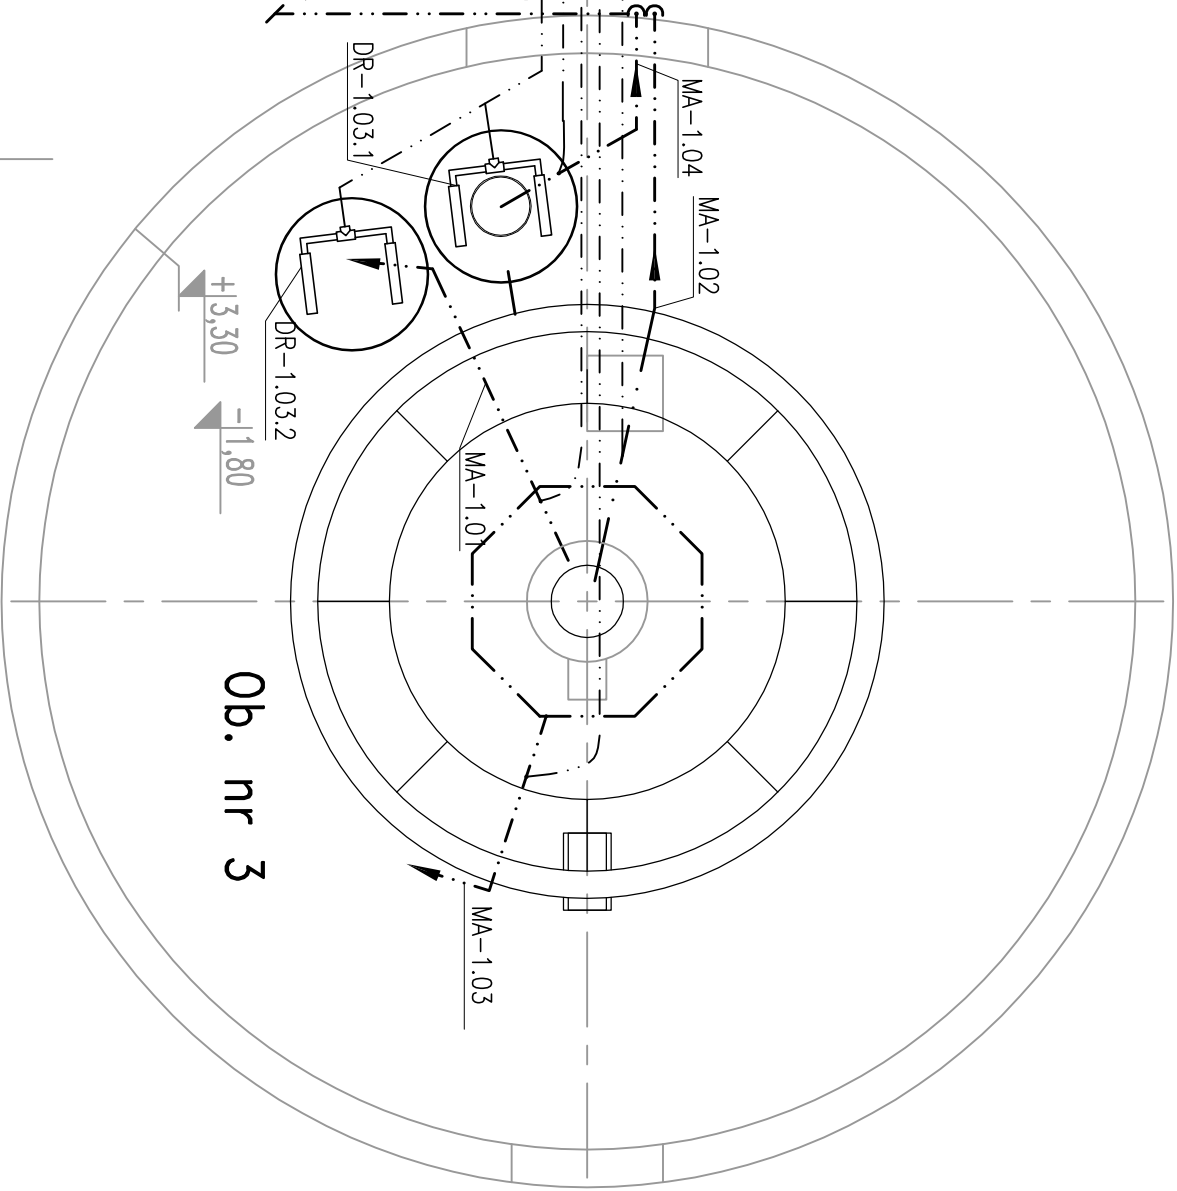


6 x WAŻ GIĘTKI
PVC Ø32 PN10

Arot Ø110
Do Ob. nr 6
+1.40

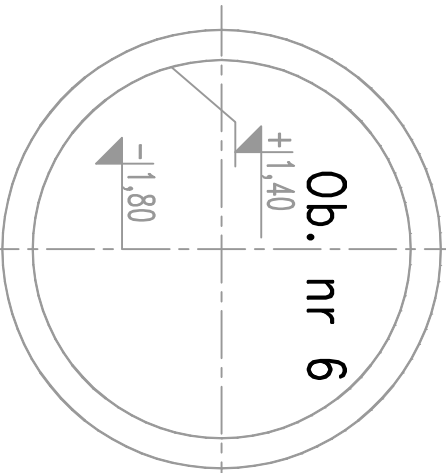

REAKTOR
Typ: 10/24/H51

±0,00= 103,50m npm

Zamów:				Data		Podpis	
Opis				Nazwa			
Obiekt:				Indeks		Rys. Nr	
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW				00		09.2009	
w m. RADOMICE, gm. LIPNO				Faza		Skala	
Branża:				PB		1:50	
TECHNOLOGIA						TE 22.00	
Rysunek:				Nr. uprawnień		Podpis	
REAKTOR BIOLOGICZNY,				Projektant: mgr inż. Arno Bechteler			
INSTALACJA POWIETRZA				Opracował: dr inż. Ludwik Zamojski			
				mgr inż. Natalia Lis			
				Sprawdził: inż. Ireneusz Górecki			
				upr. bud. 230/EI/79			

UWAGA: Rury zgrzewane z PE mocowane przez obejmy

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego

UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technicznych firmy BIO-TECH