



UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technicznych firmy BIO-TECH

UWAGA: Schemat strukturalny nie obejmuje urządzeń, które będą zamontowane w etapie docelowym.

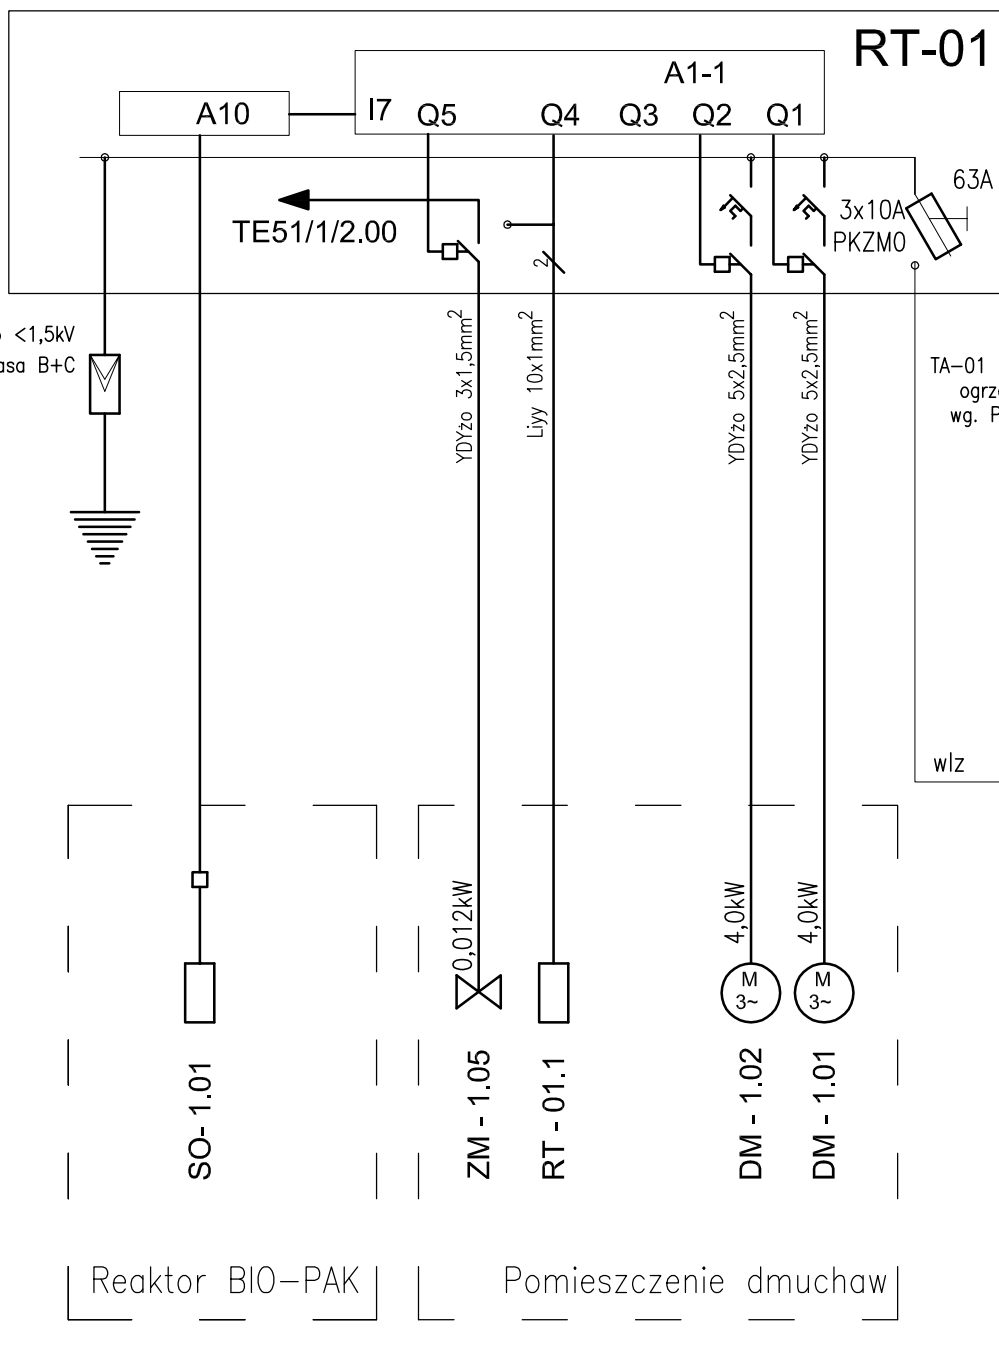

Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa: samoczynne wyłączenie zasilania (układ TNS)  
Ochrona przepięciowa: Up <1,5kV; klasa B+C

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Obiekt: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w m. RADOMICE, gm. LIPNO  Branża: TECHNOLOGIA		Indeks	Data	Rys. Nr R00
		00	09.2009	P 03.160.09
		Faza	Skala	TE51/1/1.00
		PB	-	
Rysunek: Schemat strukturalny instalacji elektrycznej i automatyki I ciąg, cz.1			Imię i Nazwisko	Nr uprawnień
		Projektował:	mgr inż. Maria Żimnicka	262/87/0L
		Opracował:	mgr inż. Natalia Lis	
		Sprawdził:	inż. Henryk Zuber	4150/Gd/89



PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE  
>**BUDEX**< *Euzebiusz Czuryło*  
14-500 BRANIEWO, Plac Piłsudskiego 2